

PLANTA DE UBICACION

PLACAS BANCO DE NIVEL
 PLACA DN1
 X=73229.829
 Y=211046.790
 Z=2.978
 PLACA DN2
 X=73407.823
 Y=211046.843
 Z=2.991

COLONIA PACIFICO



COLONIA LAS BRISAS

DARSENA NORTE

SECRETARIA DE MARINA

SSA DE MEXICO


LAGUNA TAPEXTLE

SIMBOLOGIA

	MEDIDOR DE 1"
	MEDIDOR DE 3/4"
	MEDIDOR DE 4"
	V. LIBERADORA DE PRESION DE AIRE DE 1"
	VALVULA DE 4" COMPUERTA BRIDADA
	TUBERIA PAD EXTRUPACK 4"
	TOMA DE AGUA PARA EMBARCACIONES 2 1/2"

NOTAS
 1) Todas las dimensiones y niveles están en metros
 2) Las Coordenadas de partida fueron tomadas de la Mojonera de NEGI No.119 Ubicada en la cañada del Hospital Manzanillo con coordenadas:
 Este=574,855.302 m Norte=210,074.536 m
 Ligado a la ordena COL2 ubicado en Colima, Col. de la R.G.N.A. del NEGI encontrándose una diferencia de:
 E=4.032 m N=14.557 m
 INFORMACION GEODESICA
 Estación: WCS 84
 Proyección: UTM Zone 13 CM 105 W

REPARACION DE BARANDAL EN TORRE DE ENFILACION PEMEX EN MANZANILLO, COLIMA

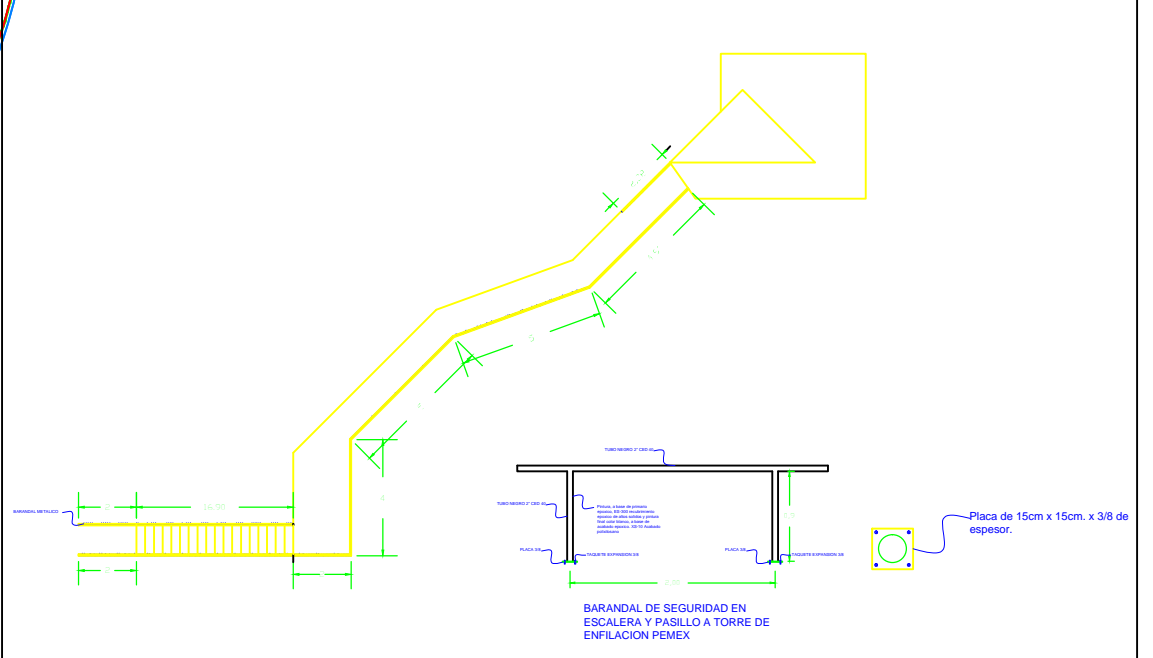

REVISIONES			
No.	FECHA	CONCEPTO	FIRMA

SCT SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
 COORDINACION GENERAL DE PUERTOS Y MARINA MERCANTE

MANZANILLO ADMINISTRACION PORTUARIA Integral de Manzanillo S.A. de C.V.

PLANO DE REFERENCIA 1	FECHA DE ELABORACION 1

PLANO 1
 MANTENIMIENTO A LA RED DE AGUA POTABLE DENTRO DEL PUERTO INTERIOR DE SAN PEDRITO Y REPARACION DE BANDA EN TORRE DE ENFILACION PEMEX, EN MANZANILLO, COLIMA.
 APIMAN-PL-48-01-13